
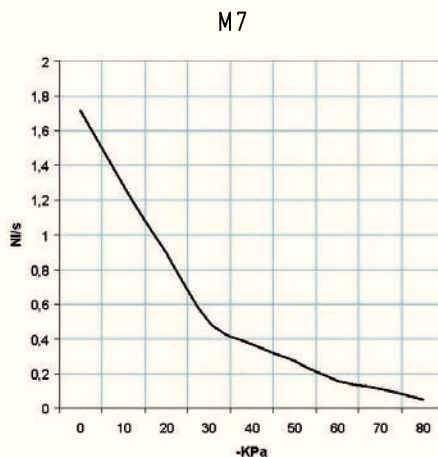




# GENERATORI DI VUOTO MULTISTADIO M 3 e M 7

Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

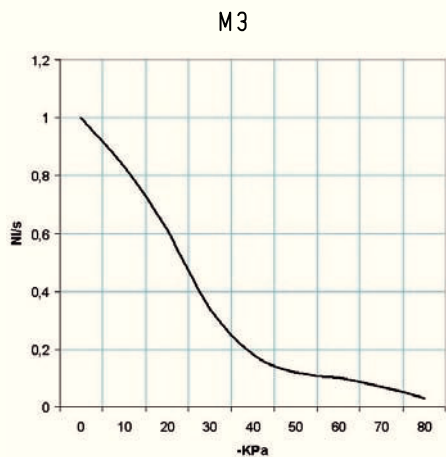

Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)										Vuoto max -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
<b>M 3</b>	5.0	0.8	1.00	0.83	0.61	0.34	0.18	0.12	0.10	0.07	0.03	85	
<b>M 7</b>	5.0	1.4	1.72	1.28	0.89	0.50	0.37	0.27	0.16	0.11	0.05	85	

Tempi di evacuazione (ms/l = s/m<sup>3</sup>) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

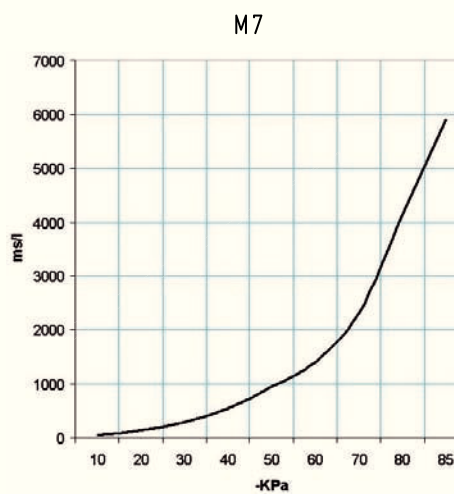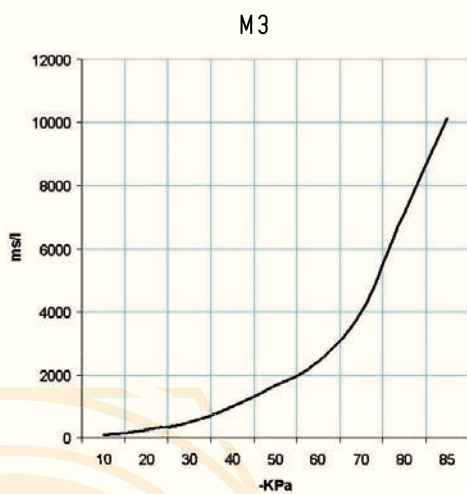

Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Tempi di evacuazione (ms/l = s/m <sup>3</sup> ) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)								Vuoto max -KPa	
			10	20	30	40	50	60	70	80		85
<b>M 3</b>	5.0	0.8	106	244	491	969	1642	2398	4004	7128	10122	85
<b>M 7</b>	5.0	1.4	61	142	285	563	954	1394	2328	4144	5885	85